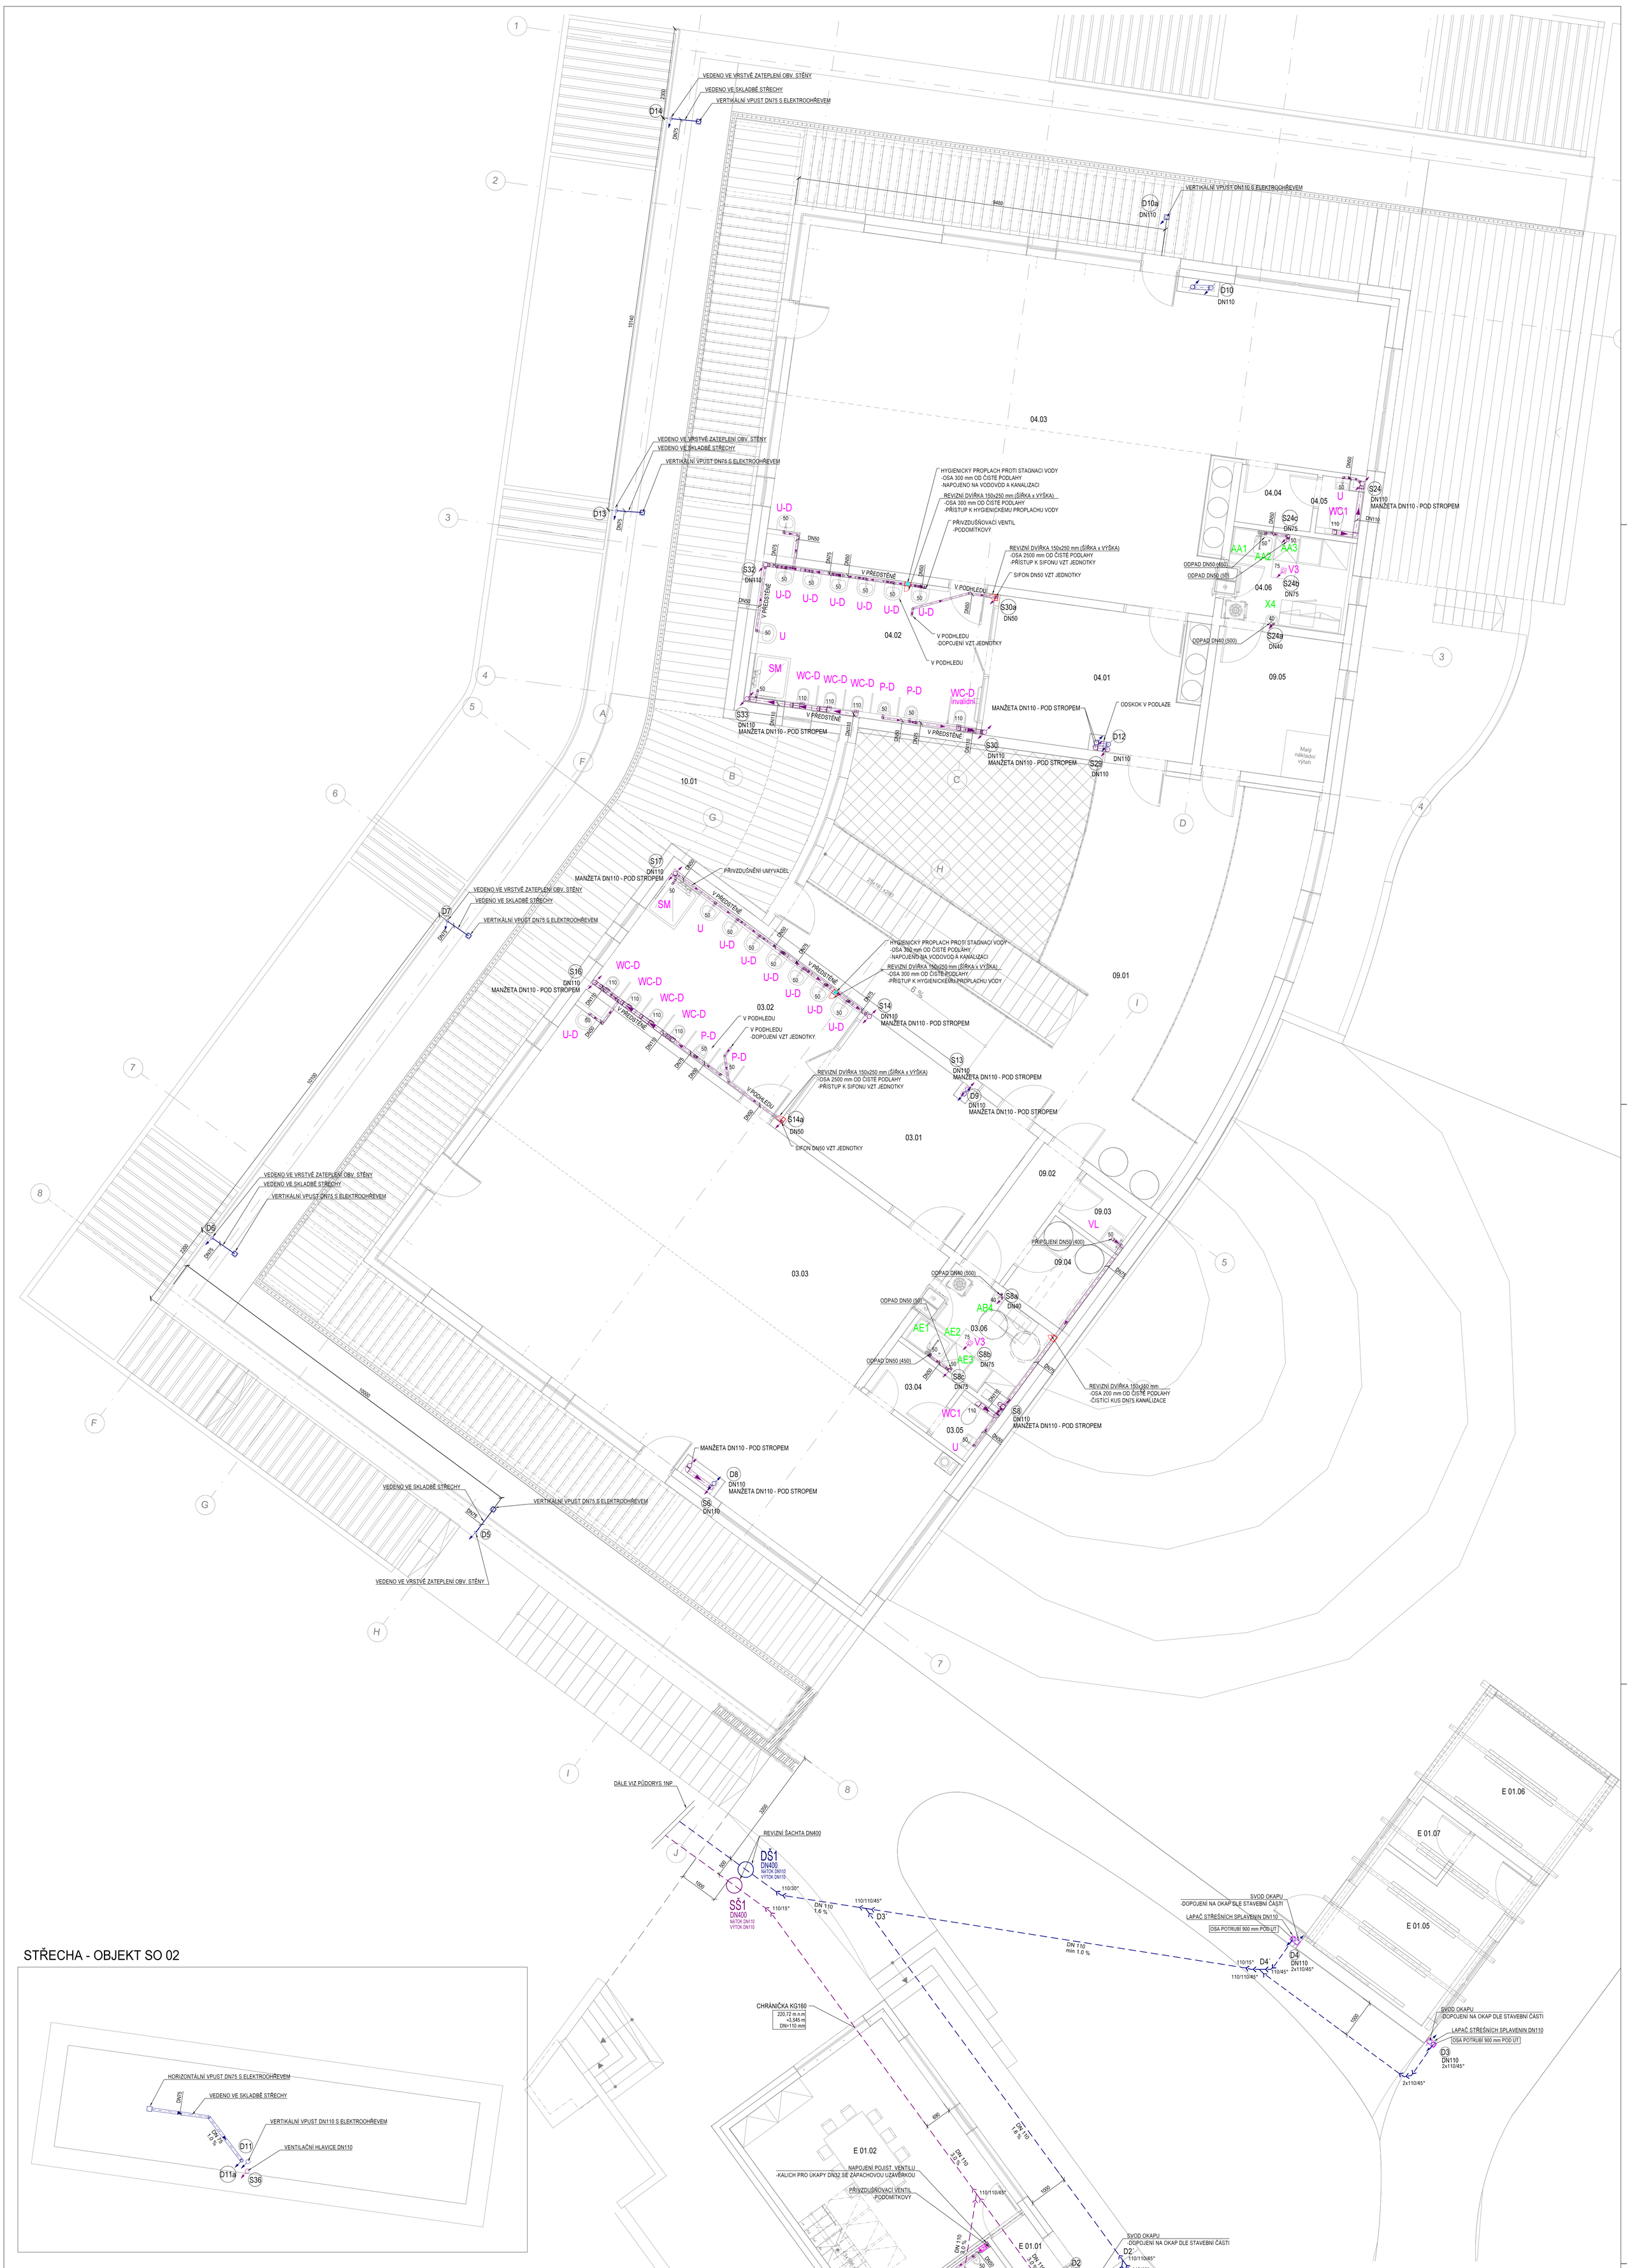

STŘECHA - OBJEKT SO 02

LEGENDA:

- SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- HADICE NA ODVOD KONDENZÁTU
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- U, SM... OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- ČK ČISTÍCÍ KUS (OPATŘEN REVIZNÍMI DVÍŘKY DLE POPISU V DOKUMENTACI)
- S6, D6 ZNAČENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE

MANŽETA DN110 - VZDUCHOTĚSNÁ MANŽETA V DIMENZI
- INSTALOVANÁ NA VŠECH PROSTUPECH PROSTUPUJÍCÍCH OBÁLKOU BUDOVY ŠKOLKY

215,923 m.n.m -1,247 m DN=160 mm	OSA POTRUBÍ V m.n.m. OSA POTRUBÍ OD ±0,000 DN POTRUBÍ

POZNÁMKY:

- VÝŠKY NAPOJENÍ ODPADU NA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽE LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRETNÍHO VÝROBKU
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE - DLE PBŘ
- PROVEDENÍ POKLÁDKY, KŘÍŽENÍ TRAS A HLOUBKOVÉ POMĚRY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 73 6005 A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ DLE STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- STAVBA JE POVINNA ŘÍDIT SE VYHLÁŠKOU Č. 268/2009 SB. A STAVEBNÍM ZÁKONEM Č. 183/2006 SB. A DALŠÍMI PLATNÝMI PLATNÝMI NORMAMI ČR.
- POTRUBÍ VENKOVNÍ KANALIZACE A VNITŘNÍCH LEŽATÝCH SVODŮ JE PROVEDENO Z TRUBEK A TVAROVEK HRDLOVÝCH KG Z TVRDÉHO PVC.
- PŘÍPADNÉ ODSKOKY STOUPACÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENO KOLENY 45° S MEZIKUSEM 250 MM.
- STOUPACÍ POTRUBÍ BUDOU DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE OPATŘENY ČISTÍCÍM KUSEM VE VÝŠCE 1 METRU NAD PODLAHOU (POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK)
- VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NAPOJENY NA KANALIZACI PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU !
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI, OBZVLÁŠTĚ S OHLEDEM NA POHLEDOVÉ VEDENÍ INSTALACÍ !!

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- KONKRÉTNÍ TYPY BUDOU VYBRÁNY DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA POPŘ. INVESTOR
- PŘED VÝBĚREM ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- VÝŠKY NAPOJENÍ KANALIZACE A VODY K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM SE MOHOU LIŠIT DLE TYPU ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU, NUTNO OVĚŘIT PŘED ZAPOČETNÍM PRACÍ.

U	UMYVADLO - Sifon DN50 - 530 mm nad čistou podlahou - Umyvadlová stojánková baterie - 2x RV 1/2"x3/8" - 580 mm nad čistou podlahou
U-D	UMYVADLO DĚTSKÉ - Sifon DN50 - 200 mm nad čistou podlahou - Elektronická baterie ovládaná čidlem pro bezdotykové ovládání 24V DC - 1x RV 1/2"x3/8" - 250 mm nad čistou podlahou
WC-1	KLOZET PODOMÍTKOVÝ - Závěsný klozet vč. podomítkového modulu - Odpad DN 100, výška odpadu 230 mm nad čistou podlahou (může se lišit dle vybraného výrobku) - Výška napojení vody cca 1000 mm nad čistou podlahou
WC-2	KLOZET KOMBI - Odpad DN 100, výška odpadu 180 mm nad čistou podlahou (může se lišit dle vybraného výrobku) - Výška napojení vody cca 700 mm nad čistou podlahou
WC-D	KLOZET PODOMÍTKOVÝ DĚTSKÝ - Závěsný klozet vč. podomítkového modulu - Odpad DN 100, výška odpadu 150 mm nad čistou podlahou (může se lišit dle vybraného výrobku) - Výška napojení vody cca 700 mm nad čistou podlahou
D	DŘEZ - Sifon DN50 - 530 mm nad čistou podlahou - Umyvadlová stojánková baterie - 2x RV 1/2"x3/8" - 580 mm nad čistou podlahou
SM	SPRCHA - Sifon DN50 - Sprchová stěnová baterie rozteč 150 mm - 1000 mm nad čistou podlahou
VL	VÝLEVKA - Sifon DN75 - Stěnová baterie rozteč 150 mm - 1200 mm nad čistou podlahou
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA - Pračkový podomítkový sifon, výška 500 mm - Rohový ventil pračkový 1/2", výška 550 mm
V1	PODLAHOVÁ VPUSŤ - Vč. kombinované zápachové uzávěrky - Odtok horizontální DN 75
V2	PODLAHOVÁ VPUSŤ - Vč. kombinované zápachové uzávěrky - Odtok svislý DN 110
V3	PODLAHOVÁ VPUSŤ - Vč. kombinované zápachové uzávěrky - Odtok svislý DN75
P-D	DĚTSKÝ PISOÁR - Horní hrana 400 mm nad podlahou nebo dle požadavků investora - Odtok dolní DN 50, výška 200 mm (může se lišit dle vybraného výrobku) - Radarový splachovač 24V DC, výška 550 mm (může se lišit dle vybraného výrobku)
PIT	PÍTKO - Odtok DN 50 (výška dle vybraného výrobku) - Kulový kohout s vypouštěním 3/4" (výška dle vybraného výrobku)
AA2, AE2...	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VIZ PD GASTROTECHNOLOGIE

Bpv ±0,000 = 217,17 m n. m.

Akce / Project

Mateřská škola Mydlinky, Praha 12, Modřany

Generální projektant / Chief designer

LOXIA a.s.
Perucká 26, 120 00 Praha 2
T: +420 221 511711, E: firma@loxia.cz

Všechna práva vyhrazená / All rights reserved: Nekuštovírované reprodukce a distribuce tohoto materiálu nebo jakékoliv jeho část bude stíhána v souladu s platnými zákony ČR a mezinárodními úmluvami o ochraně autorských práv platných na území ČR.

Schválil / Approved — Datum / Date

Razítka / Stamps

Investor / Developer
Městská část Praha 12
Písková 830/25
Praha 4 - Modřany
143 00

Schválil / Approved — Datum / Date

Stupeň / Stage

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část dokumentace - profese / Part documentation - trades
D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Část stavby / Part of project
SO 01, SO 02, SO 03

Vypracoval / Designed by
LAMBDA Studio s.r.o., Oldřichova 106/49, 128 00 Praha 2

Vypracoval / Elaborated by	Kontroloval / Checked	Dozoroval / Supervised by
Ing. Vojtěch Piller	Ing. Jan Vostoupal	Ing. Jan Vostoupal

Obsah / Content
Kanalizace: půdorys 2.NP

Měřítko / Scale							
1:50		Část / Part	Část stavby / Part of project	Disciplína / Profession	Zobrazení / View	Rozdělení / Subdivision	Index
Datum / Date 31.1.2021	MS51	D.1.4	F1	ZTI	F	20a	A