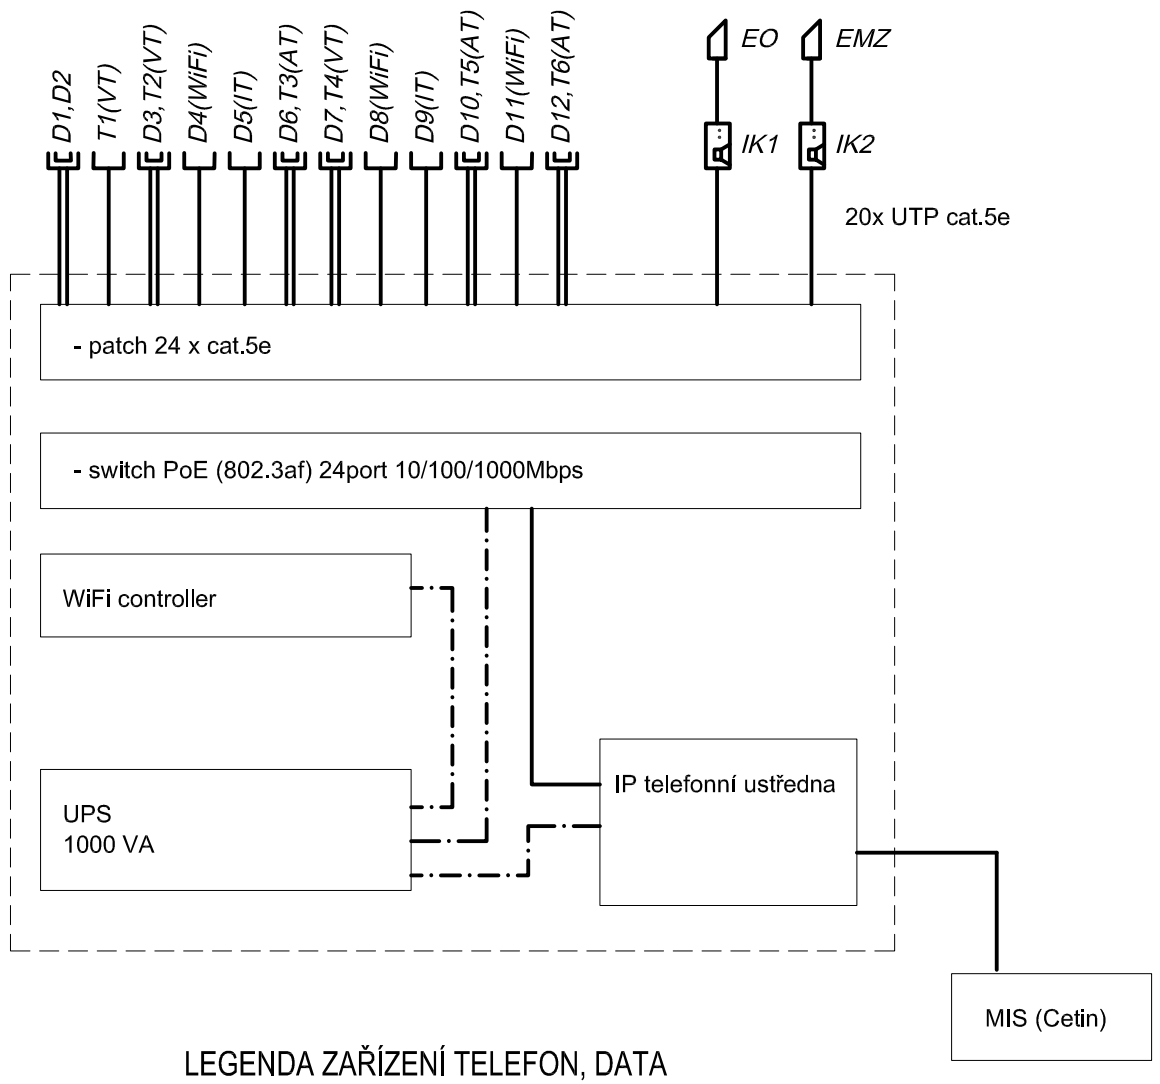

LEGENDA ZAŘÍZENÍ TELEFON, DATA

R	racková skříň 19"/9U/400mm pod stropem - switch PoE 24 port 10/100/1000Mbps - patch 24x cat 5e - WiFi controller - UPS 1000VA - IP telefonní ústředna bez GSM modulu	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
	zásuvka 1xRJ45 cat.5e, zapuštěná	8 ks
	zásuvka 2xRJ45 cat.5e, zapuštěná	6 ks
WiFi	WiFi access point, dual band 2.4 a 5GHz, PoE	2 ks
IT	Interaktivní tabule (dodávka interiéru)	
IK1, IK2	IP PoE Interkom venkovní v provedení antivandal - 4x tlačítko, barevná kamera, audio 10W - napájení nízkoodběrových elektrických zámků	2 ks
VT	VoIP telefon, dotykový barevný display 1.3"	3 ks
AT	IP telefon, PoE, grafický display 132x64	3 ks
EMZ	elektromechanický nízkoodběrový zámek (24VDC) (koule - klika, dodávka stavby) - kontakty uzavření pro EZS	
EO	elektrický dveřní otevírač montáž do zárubně (24VDC) (dodávka stavby)	

±0,000 = 207,19 m n.m. (Bpv)

PROJEKT / PROJECT

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
POD SADY
k.ú. Modřany, parc. č. 94/6, 102, 109/1, 109/2

STAVEBNÍK / CLIENT

Úřad městské části Praha 12
Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany

VYPRACOVAL / ELABORATED BY

Ing. Vlastimil Šafář

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY

Ing. Vlastimil Šafář

ZPRACOVATEL / CONCIEVED BY

EPM
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR
565 43 Zámrsk 48

HIP / HIP

Ing. Václav Steinhaizl

AUTOR / ARCHITECT

Ing. Marta Bukáčková

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER

VMS PROJEKT
VMS projekt s.r.o.
sídlo: Novorossijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

STUPEŇ / PHASE

Dokumentace pro provádění stavby

DATUM / DATE

08/2018

MĚŘÍTKO / SCALE

ČÁST / PART

Objekt SO 01 - MATEŘSKÁ ŠKOLA

D.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE

Schéma zapojení - DATA, TLF

ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO.	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO.	KOPIE / COPY
2017-53	04	