


ZÁSADY UCHYCENÍ

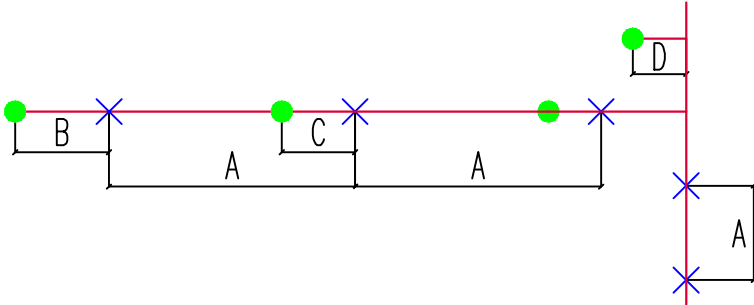

- A max. vzdálenost mezi dvěma úchyty  
B max. vzdálenost mezi sprinklerem a posledním úchytem  
C min. vzdálenost mezi sprinklerem a úchytem  
D max. délka sprinklerového potrubí bez uchytení

DIMENZE	A	A-A ZDVOJENÝ Z.	B	C SPRINKLER SU	D
DN25	4,000	NE/NO	0,900	min 0,150	0,450
DN32	4,000	NE/NO	1,200	min 0,150	0,450
DN40	4,000	NE/NO	1,200	min 0,150	0,450
DN50-DN80	4,000	6,000	1,200	min 0,150	0,450
DN100-DN300	4,000	6,000	NE/NO	NE/NO	NE/NO

POTRUBÍ DN25-50 UCHYCENO DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU NEBO ŽB KONSTRUKCE  
POTRUBÍ DN65 UCHYCENO DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU (ZDVOJENÝ ZÁVĚS) NEBO ŽB KONSTRUKCE  
POTRUBÍ DN80-200 UCHYCENO DO ŽB KONSTRUKCE

HMOTNOST POTRUBÍ S VODOU

DN	[kg/m]	DN	[kg/m]
25	3,35	100	18,91
32	4,58	125	26,85
40	5,56	150	37,38
50	7,84	200	59,47
65	9,46	250	88,63
80	12,47	300	122,01


MIN. VOLNÝ PROSTOR POD SPRINKLEREM

RIZIKO	VOLNÝ PROSTOR [m]
LH	0,5
OH	0,5
HHP	1,0
HHS	1,0



LEGENDA STABILNIHO HASIČIHO ZARÍZENÍ					
Symbol	Počet	Závít	K-Fa tor	Popis	Poznámka
	41	15mm	80	SPRINKLER SP 1/2X68	demontáž
		15mm	80	SPRINKLER SP 1/2X68	stávající

- VEDELEJŠÍ POTRUBÍ – stávající  
— VEDELEJŠÍ POTRUBÍ – demontáž  
— HLAVNÍ POTRUBÍ – stávající  
— HLAVNÍ POTRUBÍ – demontáž  
— FLEXIHADICE – stávající  
— FLEXIHADICE – demontáž  
— HRANICE ŘEŠENÉHO OŠEKU



Bpv  
NOVÁ RADNICE: ± 0.000 = 209,10 m n. m.

NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name

**RADNICE PRAHA 12**  
ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ

AUTOR, ARCHTEKT, GENERALNÍ PROJEKTANT / Author, Architect, General designer

**LOXIA** a.s.  
Perucká 26, 120 00 Praha 2  
T: +420 221 511 711, E: firma@loxia.eu  
Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.  
Neautorizovaná reprodukce a distribuce těchto materiálů nebo  
překladů nebo částí těchto materiálů v elektronické nebo jiné podobě  
je bez souhlasu Loxia a.s. přísně zakázána.

SKVÁL / Approved: DATUM / Date:

RADNICE / Stamp:

INVESTOR / Developer

**Městská část Praha 12**  
Generála Šišky 2375/6  
143 00 Praha 4 - Modřany  
IČ: 00231151  
DIČ: CZ00231151

SKVÁL / Approved: DATUM / Date:

OBJEDNATEL / Client

SKVÁL / Approved: DATUM / Date:

STUPEŇ / STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST DOKUMENTACE - PROFESÍ / Part documentation - trades

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE  
STABILNÍ HASIČÍ ZARÍZENÍ

VYPRACOVAL / Designed by

**MINIMAX** GmbH

VYPRACOVAL / Drawn by: KONTROLOVAL / Checked: DOZKOVAL / Supervised by:  
Ing. Simona Matějčková Ing. Jiří Satke Ing. Jiří Satke

OBSAH / Content

Půdorys 3.NP - část C - DEMONTÁŽ

MĚRITKO / Scale:  
1:100

DATUM / Date:  
15. 07. 2024

INDEX  
0