


ZÁSADY UCHYCENÍ

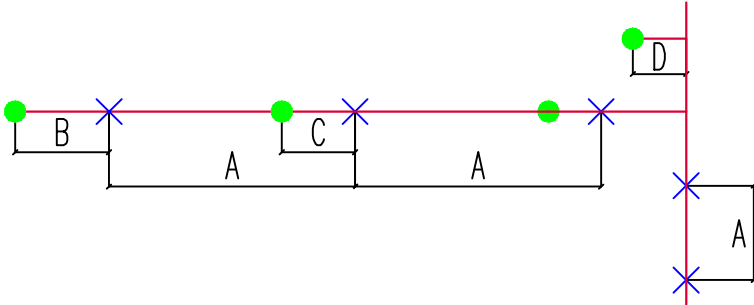

- A max. vzdálenost mezi dvěma úchyty
B max. vzdálenost mezi sprinklerem a posledním úchytem
C min. vzdálenost mezi sprinklerem a úchytem
D max. délka sprinklerového potrubí bez uchytení

DIMENZE	A	A-A ZDOVOJENÝ Z.	B	C SPRINKLER SU	D
DN25	4,000	NE/NO	0,900	min 0,150	0,450
DN32	4,000	NE/NO	1,200	min 0,150	0,450
DN40	4,000	NE/NO	1,200	min 0,150	0,450
DN50-DN80	4,000	6,000	1,200	min 0,150	0,450
DN100-DN300	4,000	6,000	NE/NO	NE/NO	NE/NO

POTRUBÍ DN25-50 UCHYCENO DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU NEBO ŽB KONSTRUKCE
POTRUBÍ DN65 UCHYCENO DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU (ZDOVOJENÝ ZÁVĚS) NEBO ŽB KONSTRUKCE
POTRUBÍ DN80-200 UCHYCENO DO ŽB KONSTRUKCE

HMOTNOST POTRUBÍ S VODOU

DN	[kg/m]	DN	[kg/m]
25	3,35	100	18,91
32	4,58	125	26,85
40	5,56	150	37,38
50	7,84	200	59,47
65	9,46	250	88,63
80	12,47	300	122,01

MIN. VOLNÝ PROSTOR POD SPRINKLEREM

RIZIKO	VOLNÝ PROSTOR [m]
LH	0,5
OH	0,5
HHP	1,0
HHS	1,0




LEGENDA STABILNÍHO HASIČÍHO ZAŘÍZENÍ

Symbol	Počet	Závít	K-Fa tor	Popis	Poznámka
●	49	15mm	80	SPRINKLER SP 1/2X68	montáž
●		15mm	80	SPRINKLER SP 1/2X68	stávající

- VEDLEJŠÍ POTRUBÍ - stávající
— VEDLEJŠÍ POTRUBÍ - montáž
— HLAVNÍ POTRUBÍ - stávající
— HLAVNÍ POTRUBÍ - montáž
— FLEXIHADICE - montáž
— FLEXIHADICE - stávající
— HRANICE ŘEŠENÉHO ÚSEKU

NAPAJENÍ POMOCÍ FLEXIHADICE

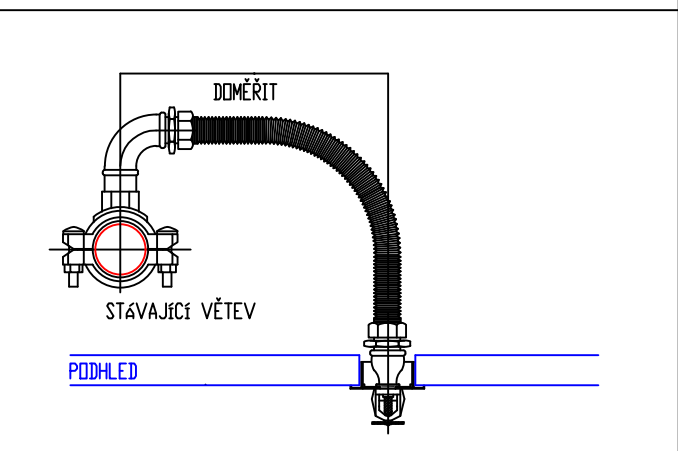

Bpv

NOVÁ RADNICE: ± 0.000 = 209,10 m n. m.

NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name

RADNICE PRAHA 12
ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ

AUTOR, ARCHTEKT, GENERÁLNÍ PROJEKTANT / Author, Architect, General designer

LOXIA a.s.
Perucká 26, 120 00 Praha 2
T: +420 221 511 711, E: firma@loxia.eu
Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.
Neautorizovaná reprodukce a distribuce těchto materiálů nebo
převzetí nebo části této dokumentace v elektronické nebo jiné podobě
je považována za porušení a ochranné právo patřící
autorovi ČR

SKVALITA / Approved

DATUM / Date

RADNICE / Stamp

INVESTOR / Developer

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

SKVALITA / Approved

DATUM / Date

OBJEDNATEL / Client

SKVALITA / Approved

DATUM / Date

STUPEŇ / STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation - trades

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
STABILNÍ HASIČÍ ZAŘÍZENÍ

VYPRACOVAL / Designed by

MINIMAX GmbH

VYPRACOVAL / Drawn by

Ing. Simona Matějčková

KONTROLOVAL / Checked

Ing. Jiří Satke

DOZKOVAL / Supervised by

Ing. Jiří Satke

OBSAH / Content

Půdorys 3.NP - část C - MONTÁŽ

MĚŘITKO / Scale

1:100

DATUM / Date

15. 07. 2024

FMCS

D

01

A1

F

30-C

INDEX

0