ŘEZ A-A´ - NAVRŽENÝ STAV

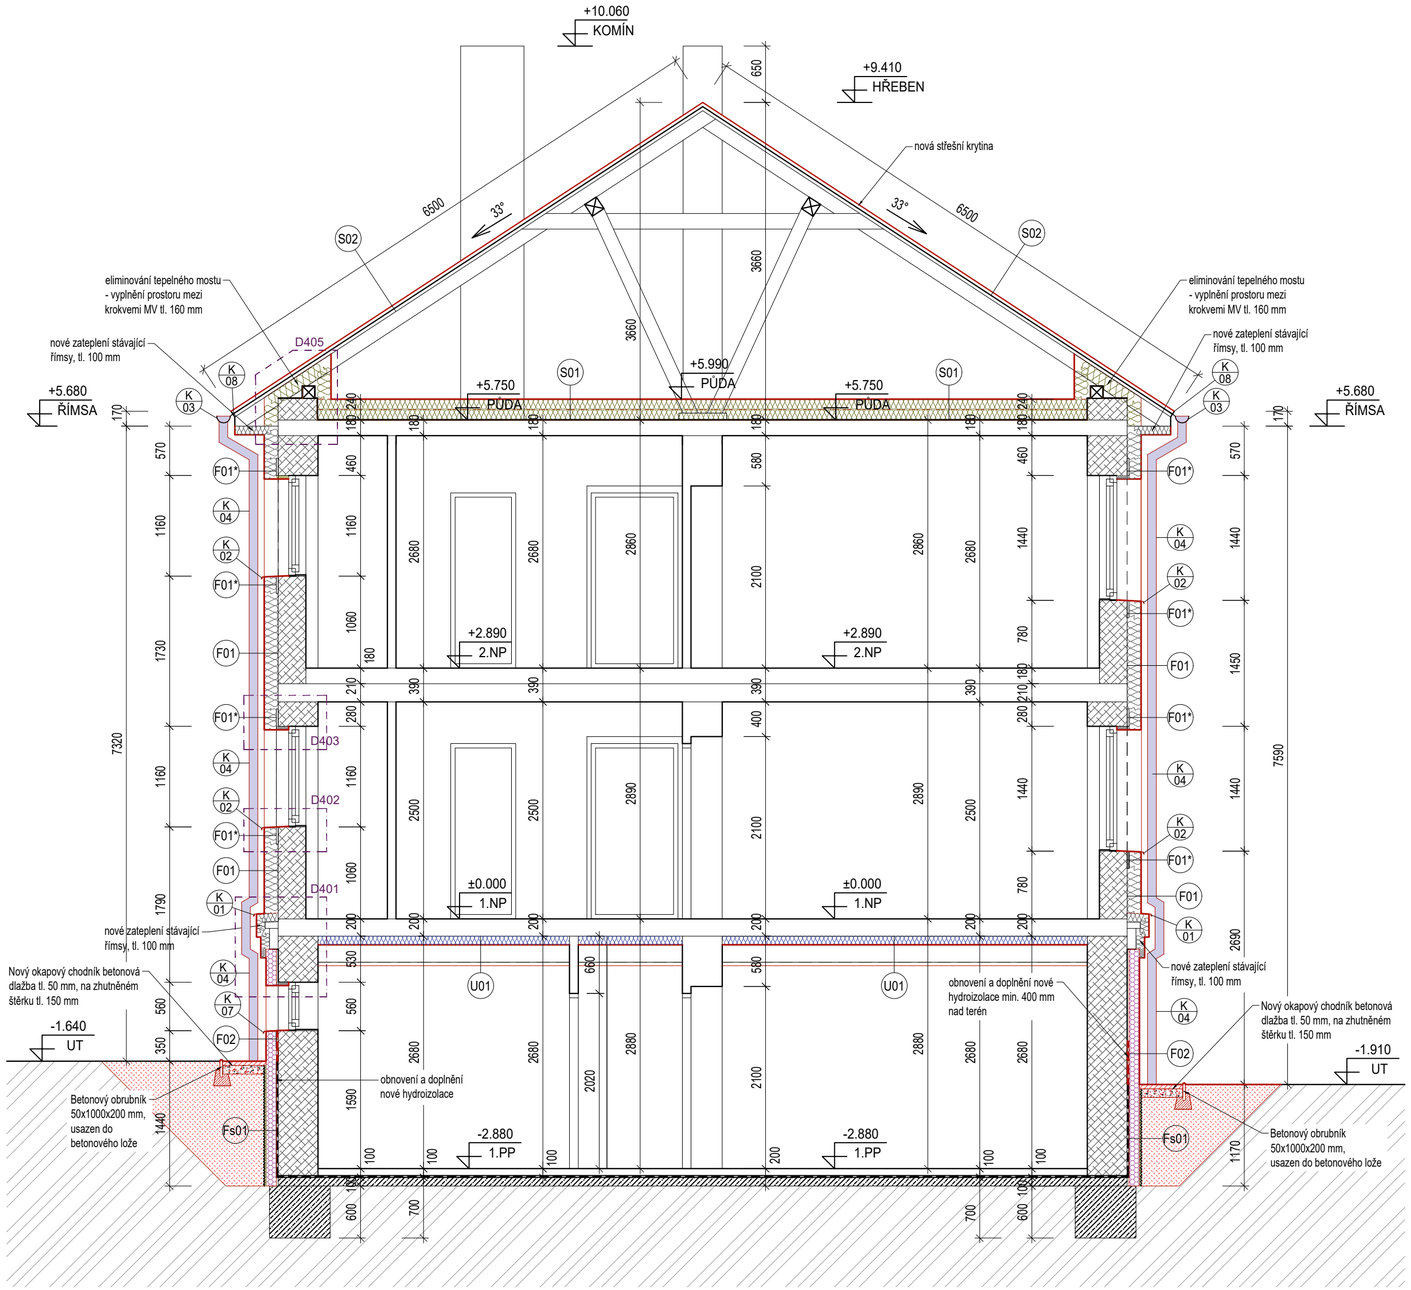
+10.060
KOMÍN
+9.410
HŘEBEN
nová střešní krytina
6500
33°
S02
S01
3660
650
eliminování tepelného mostu - vyplnění prostoru mezi krokvemi MV tl. 160 mm
nové zateplení stávající římsy, tl. 100 mm
D405
D403
D402
D401
+5.680
ŘÍMSA
+5.750
PŮDA
+5.990
PŮDA
+2.890
2.NP
±0.000
1.NP
-1.640
UT
-1.910
UT
-2.880
1.PP
U01
Fs01
F01
F01*
F02
K 01
K 02
K 03
K 04
K 07
K 08
obnovení a doplnění nové hydroizolace
obnovení a doplnění nové hydroizolace min. 400 mm nad terén
Nový okapový chodník betonová dlažba tl. 50 mm, na zhutněném štěrku tl. 150 mm
Betonový obrubník 50x1000x200 mm, usazen do betonového lože
7320
7590
7790
7690
7170
7350
7320
7590
7690
7170
7350
7320
7590
7690
7170
7350
7320
7590