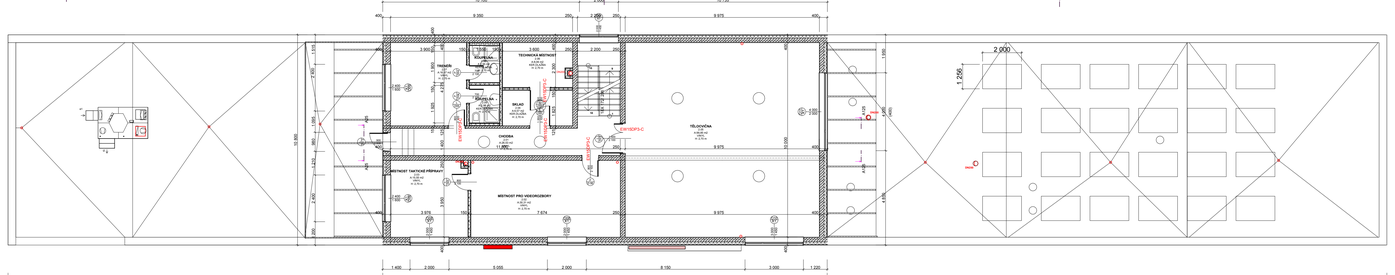

Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlahová krytina
2.01	CHODBA	28,53	VINYL
2.02	MÍSTNOST PRO VIDEOROZBORY	30,31	VINYL
2.03	MÍSTNOST TAKTICKÉ PŘÍPRAVY	15,55	VINYL
2.04	SKLAD	6,27	VINYL
2.05	TĚLOCVIČNA	99,85	VINYL
2.06	TECHNICKÁ MÍSTNO...	8,06	KER.DLAŽBA
2.07	TRENÉRI	16,67	VINYL
2.08	KOUPELNA	2,95	KER.DLAŽBA
2.09	KOUPELNA	2,98	KER.DLAŽBA
		209,47 m2	

LEGENDA :

Tvárnice obvodová betonová/lišportobetonová + extrudovaný polystyrén, rozměry 465x250x188mm
včetně použití rohových a polovičních tvárnic.
Konstrukce je 24 betonu 140 mm Polystyrenu a 250mm Betonu.
- ocelová sestava emějšího zatuplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B
- tepelně izolační materiál musí vykazovat třídu reakce na oheň min. E
- ocelová sestava emějšího zatuplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce 0 mm/min.
- ocelová sestava emějšího zatuplení musí být kontaktně spojena se zatepřovanou konstrukcí

Tloušťka tepelné izolace je do 200 mm, proto se jedná o požárně uzavřené plochy bez dalšího průkazu.

Tvárnice nosné betonová/lišportobetonové jsou provedené za stejného systému
jako konstrukční svislové betonové stěny betonová/lišportobetonové, rozměry 250x175x190

Tvárnice příčkové betonová/lišportobetonové
Tvárnice příčkové betonová/lišportobetonové, rozměry 500x125x188mm

SDK PŘÍČKA TL 200 MM - 2x R-CW 75, 2xRB 12,5, izolace minerální vata 2x80mm

SDK PŘÍČKA TL 150 MM - 1x R-CW 100, 2xRB 12,5, izolace minerální vata 80mm

SDK PŘÍČKA TL 125 MM - 1x R-CW 75, 2xRB 12,5, izolace minerální vata 50mm

OCELOVÉ PRVKY NOSNÉ

POZN.1 Povrchy stěn
Liaportobetonové stěny jsou potřebovány opatřené bezbarvým nátěrem odrázovorný prachu oddílný a smyvatelný na beton dle doporučení výrobce
Sádrokartonové příčky jsou opatřené bílou barvou odlišnostdomou a smyvatelnou barvou 2 nátěr
Keramický obklad bude v sociálních zařízení do výšky 2 m

POZN.2 Povrchy stropů
Stropy jsou navrženy jako potřebovány opticky předpokládá panely a protipravidlným bezbarvým nátěrem bez potřebů
v prostoru tělocvičny budou sníženě samostatné akustické desky budu opřesněno v projektu interiéru.

1NP
N 1.01 = vestavnem 2 ks příčkové z hasicí schopností 24 A
N1.02/N2 = 4 ks příčkové s hasicí schopností 34A a 1 ks snížený 89 B
N 1.03 = 1 ks příčkový s hasicí schopností 34A + gelid.

2NP
N 2.01 = 2 ks příčkové s hasicí schopností 34A
N 2.02 = 1 ks příčkový s hasicí schopností 34A
N 2.03 = 1 ks snížený s hasicí schopností 89B

+0,000 = 212,35 Bvp , POLOHOPIS JTSK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ASLB spol. s r.o. Plavecká 2321, 143 00, Praha 12 IČ:24128929, DIČ:CZ24128929	
PROJEKTANT STAVEBNÍCH ČÁSTÍ:	Ing. arch. Lukáš Babka		
AUT:	Ing. arch. Ivan Šimsa		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Lukáš Babka		
KONZULTANT:	Ing. arch. Lukáš Babka		
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Lukáš Babka		
INVESTOR:	Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 1803/8 702 00 Ostrava Moravská Ostrava	MĚŘÍTKO:	50/200
VAZ: 20		DATUM:	11/2021
MĚSTO STAVBY:		FÁZE:	DSP
		ARCHIVACE:	1 x DVD
		STUPEŇ:	DUR / DSP
STAVBA:	SK MOŘÁNKY PROVOZNÍ BUDOVA Kotelníková 47 Petřkovice-Hrušov		
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 2NP	ČÍSLO: D.1.1	LIST: 3