


Rekonstrukce domu
Modřanská 4/3, Praha - Modřany
katastrální území a parcelní číslo
parc. 8, k.ú.Modřany
stavebník
Městská část Praha 12
Písková 830/25
Praha 4
143 00
stupeň projektu
DPS
část projektu
silnoproudá elektrotechnika
měřítko

datum
10/2017
projektant
Jaroslav Šebek
arch.návrh
ARCHITEKTURA S.R.O.
Ing.Arch.David Kraus
vypracovali
Jaroslav Šebek
název výkresu
SCHÉMA ROZVÁDĚČE TYPOVÉHO RB
číslo výkresu
D.1.4.4.-11


RBx - typový bytový rozváděč

jištění před ER 25A/1

3N+PE ~ 50Hz 400 V / 230 V TN - S

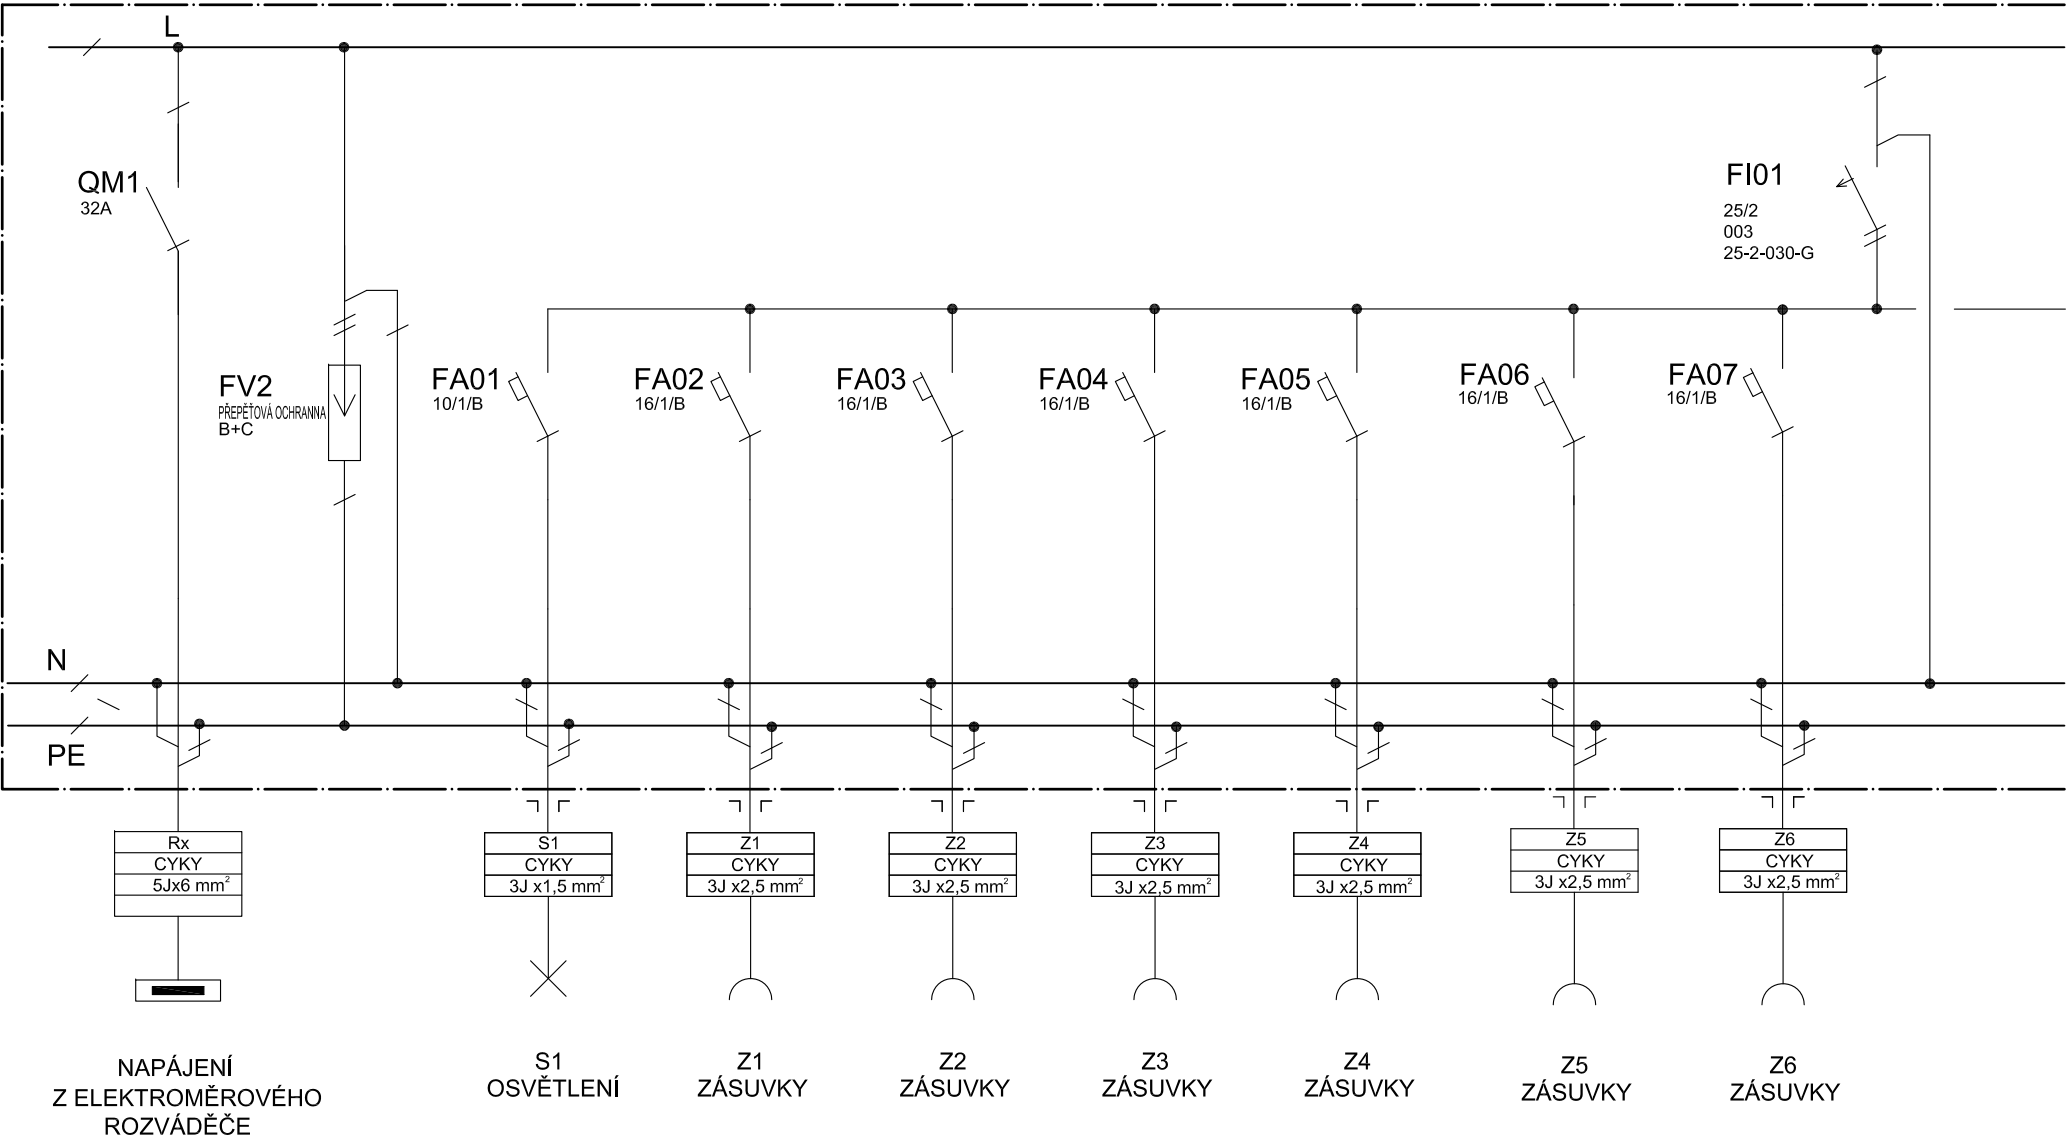

RBx



POHLED NA ROZVÁDĚČ Rx

ROZVÁDĚČ BUDE ZAPUŠTĚNÝ, KOMPLETNÍ PRO OSAZENÍ
PŘÍSTROJŮ NA DIN LIŠTY - DOMOVNÍ ROZVODNICE
KRYTÍ IP 30,
JMENOVITÉ NAPĚTÍ 400V AC / 50 Hz
24 MODULŮ.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE
PROVEDENA DLE ČSN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD
ZDROJE NAPĚTÍ OCHRANNÝMI PRVKY. ZÁSUVKOVÉ A
VYBRANÉ SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU VYBAVENY
DOPLŇKOVOU OCHRANOU POMOCÍ PROUDOVÝCH
CHRÁNIČŮ S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 0,03A.

