

POZNÁMKA

SVĚTELNÉ ROZVODY CYKY J(0) (3,5)x1,5
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY CYKY J (3,5)x2,5
VEŠKERÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU, V PODLAŽE V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH
A DÁLE KE KONCOVÝM PRVKŮM(ZÁSŮVKY, VYPÍNAČE, SVÍTLIDLA) V DUTINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
PROVEDENÍ, ZAPOJENÍ VICENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 21 30 ED.3

KUCHYŇNĚ POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ NÁVRHU
DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY. KABELY BUDOU PONECHÁNY S DÉLKOVOU REZERVOU.



OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PROSTORÁCH ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH
JE TATO OCHRANA DOPLNĚNA POSPOJENÍM SILOVÉ VÝVODY PRO ZÁSUVKOVÉ I SVĚTELNÉ
OBVODY JSOU VYBAVENY PROUDOVÝMI CHRÁNIČI


LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- SYMBOL VYPÍNAČE PŘEPÍNAČE(6,6+6,6+1,7,5,1) 230V/10A, IP20
- SYMBOL VYPÍNAČE PŘEPÍNAČE(5,6,1) 230V/10A, IP44
- SYMBOL TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 230V/10A
- SYMBOL ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ DO VICENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ 230V/16A
- SYMBOL ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ IP44 230V/16A
- SYMBOL SNÍMAČ SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO (180, 5–1000lx, 2s–32min, –25 C – +55 C)
- SYMBOL PŘISAZENÉ TYPOVÉ BYTOVÉ SVÍTLIDLO
- SYMBOL KRUHOVÉ STROPNÍ LED SVÍTLIDLO DO SKLEPNÍCH PROSTOR 14W/1400lm, PR.300mm, IP44
- SYMBOL KRUHOVÉ STROPNÍ LED SVÍTLIDLO DO SPOLEČNÝCH PROSTOR 14W/1400lm, PR.300mm, IP40
- SYMBOL NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO NA KUCHYŇSKOU LINKU, NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ SVÍTLIDLO BYTOVÉ NA SCHODIŠTĚ
- SYMBOL TYPOVÉ VENKOVNÍ LED SVÍTLIDLO
- SYMBOL VÝVOD PRO TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 230V
- SYMBOL VENTILÁTOR S DOBĚHEM, DIGESTOŘ – DODÁVKA VZT
- SYMBOL PROSTOROVÝ TERMOSTAT – DODÁVKA TOPENÍ
- SYMBOL DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CY4

UMÍSTĚNÍ EL.PRVKŮ V MÍSTNOSTECH, UMÝVACÍ PROSTOR
DLE ČSN 33 21 30ed.3

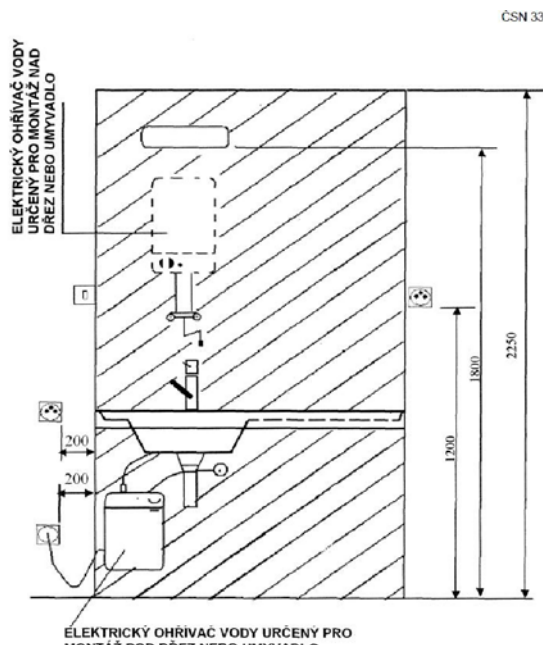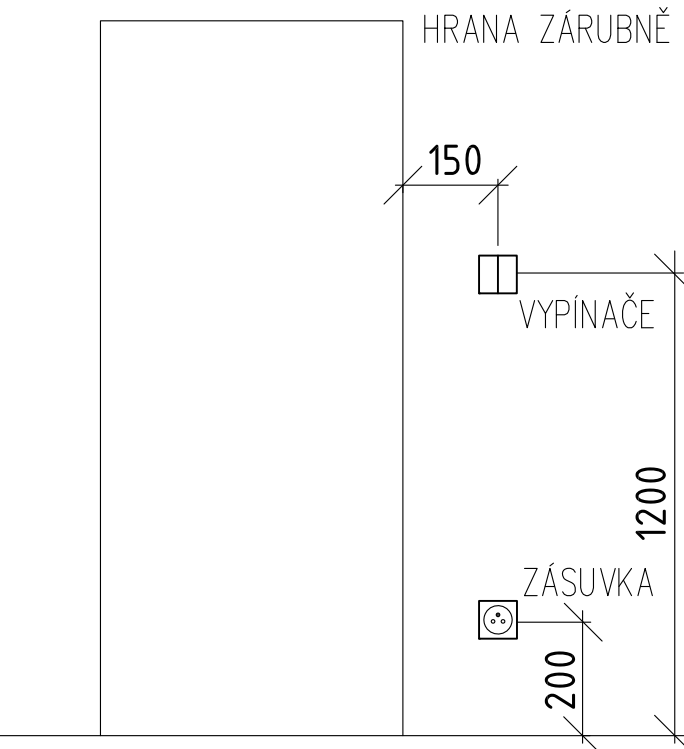

ZAPOJENÍ TECHNOLOGIE PODLAHOVÉHO TOPENÍ
(UPŘESNĚNÍ ZAPOJENÍ DLE VYBRANÉHO DODAVATELE)

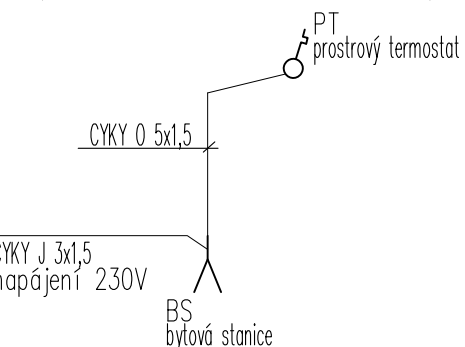

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN/PE+N stř.50Hz,230/400V/TN–C–S

Rekonstrukce domu Modřanská 4/3, Praha - Modřany	
katastrální území a parcelní číslo	parc. 8, k.ú.Modřany
stavebník	Městská část Praha 12 Písková 830/25 Praha 4 143 00
stupeň projektu	dps
část projektu	silnoproudá elektrotechnika
měřítko	1 : 50
datum	10/2017
projektant	Jaroslav Šebek
arch.návrh	ARCHITEKTURA S.R.O. Ing.Arch.David Kraus
vypracovali	Jaroslav Šebek
název výkresu	SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU 3.NP
číslo výkresu	D.1.4.4.-06