

Váš dopis ze dne:
07.09.2023
Vyřizuje / telefon:
Martin Tkadleček / 267052831

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10 Strašnice

V Praze dne 13.09.2023

Sdělení podmínek připojení k distribuční soustavě na akci Praha 12 – Modřany výstavba ZŠ ul. Darwinova č.parc.71/1 a 701/2.

Pro zajištění Vámi požadovaného příkonu pro objekt $P_i = 141 \text{ kW}$ / $P_s = 99 \text{ kW}$ (dle hlavního jističe před elektroměrem: $3 \times 200 \text{ A}$) je nutné upravit stávající a vybudovat nové energetické zařízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) v následujícím rozsahu:

a) **Rozvody 1 kV**

Připojení bude ze stávající rozpojovací skříně 49/0S.

Uvedené technické řešení doporučujeme zpracovat do projektové dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) v rámci celé výstavby. Na přiložené situaci je zakreslen rozsah a trasa rozvodného zařízení. Návrh je zpracován pro standardní stupeň zajištění dodávky elektřiny.

Projektovou dokumentaci DÚR předložíte PREdi k odsouhlasení. **Na základě vyplněného formuláře žádosti o připojení** (k dispozici na www.predistribuce.cz) **a předložené DÚR, PREdi vypracuje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek.** Ve smlouvě bude upřesněna výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a potřebné koordinace.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

V rámci stavby je nutno respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Dojde-li ke kolizi se stávajícím rozvodným zařízením PREdi, musí být součástí projektové dokumentace i vyřešení tohoto stavu (přeložka, ochránění kabelů a zařízení apod.).

V rámci příprav výstavby je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy mezi odběratelem a PREdi spočívající ve **zřízení služebnosti na kabelovou trasu.**


Toto vyjádření vydáváme pouze jako technické podmínky připojení objektu pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací a nelze ho použít pro účely územního nebo stavebního řízení.

Platnost vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.


Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

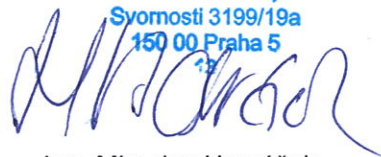


Ing. Miroslav Hamáček
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: Situace rozvodného zařízení, PD

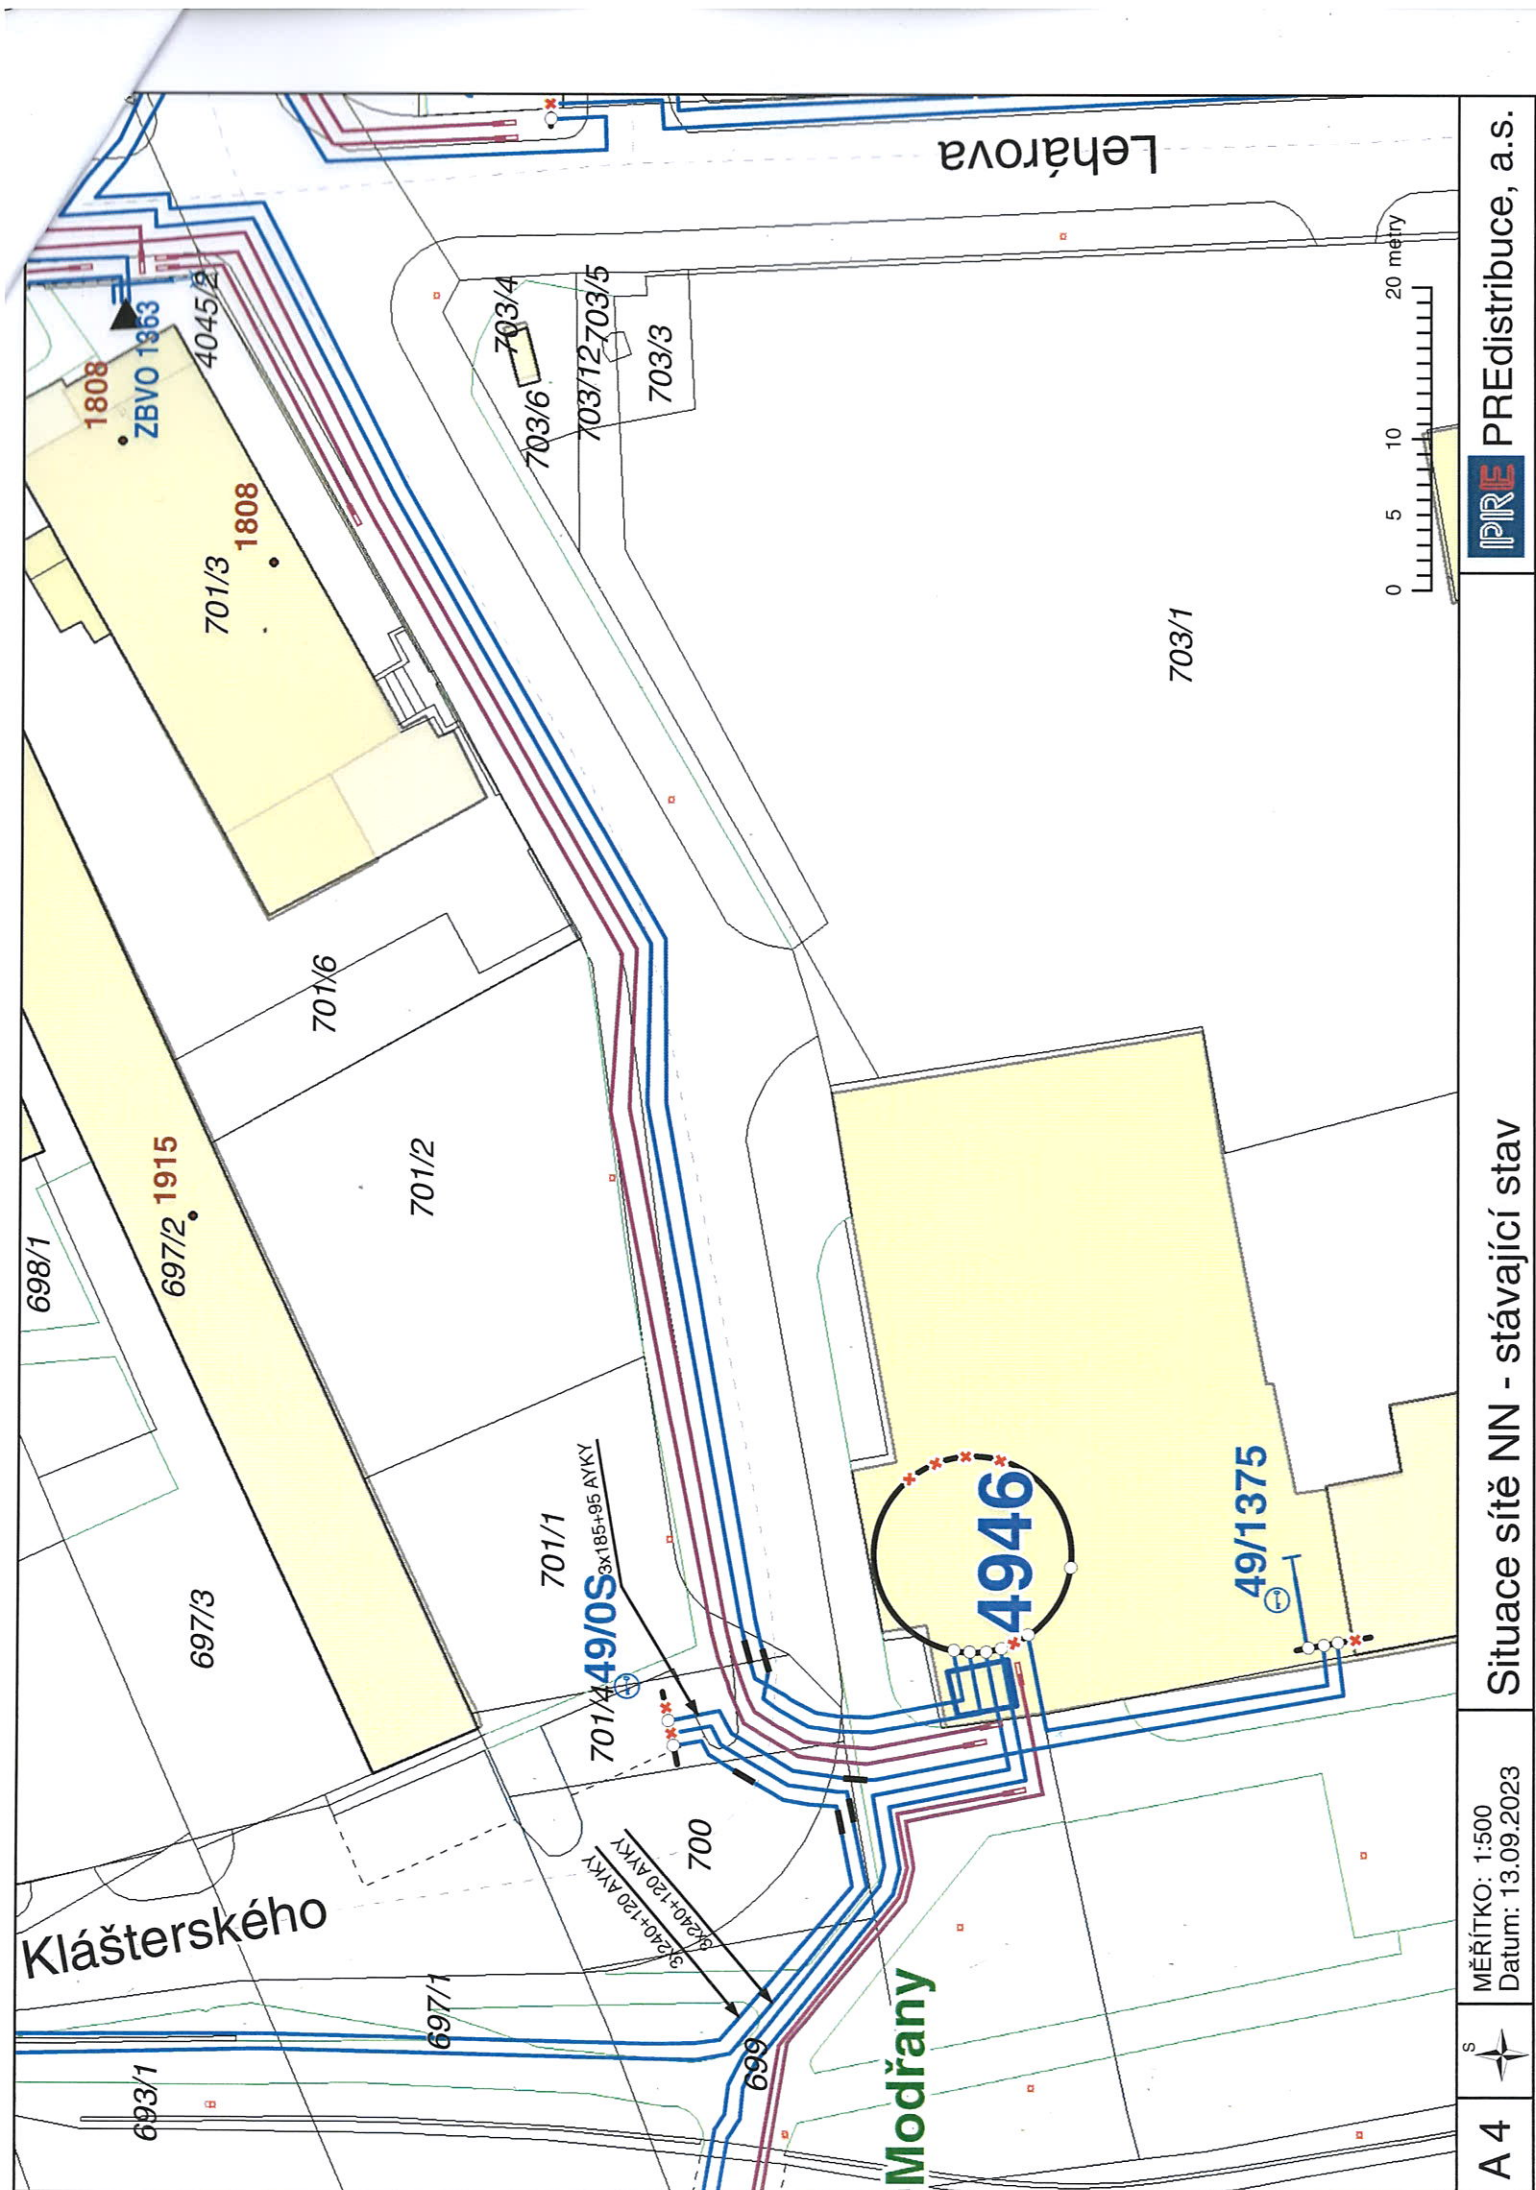

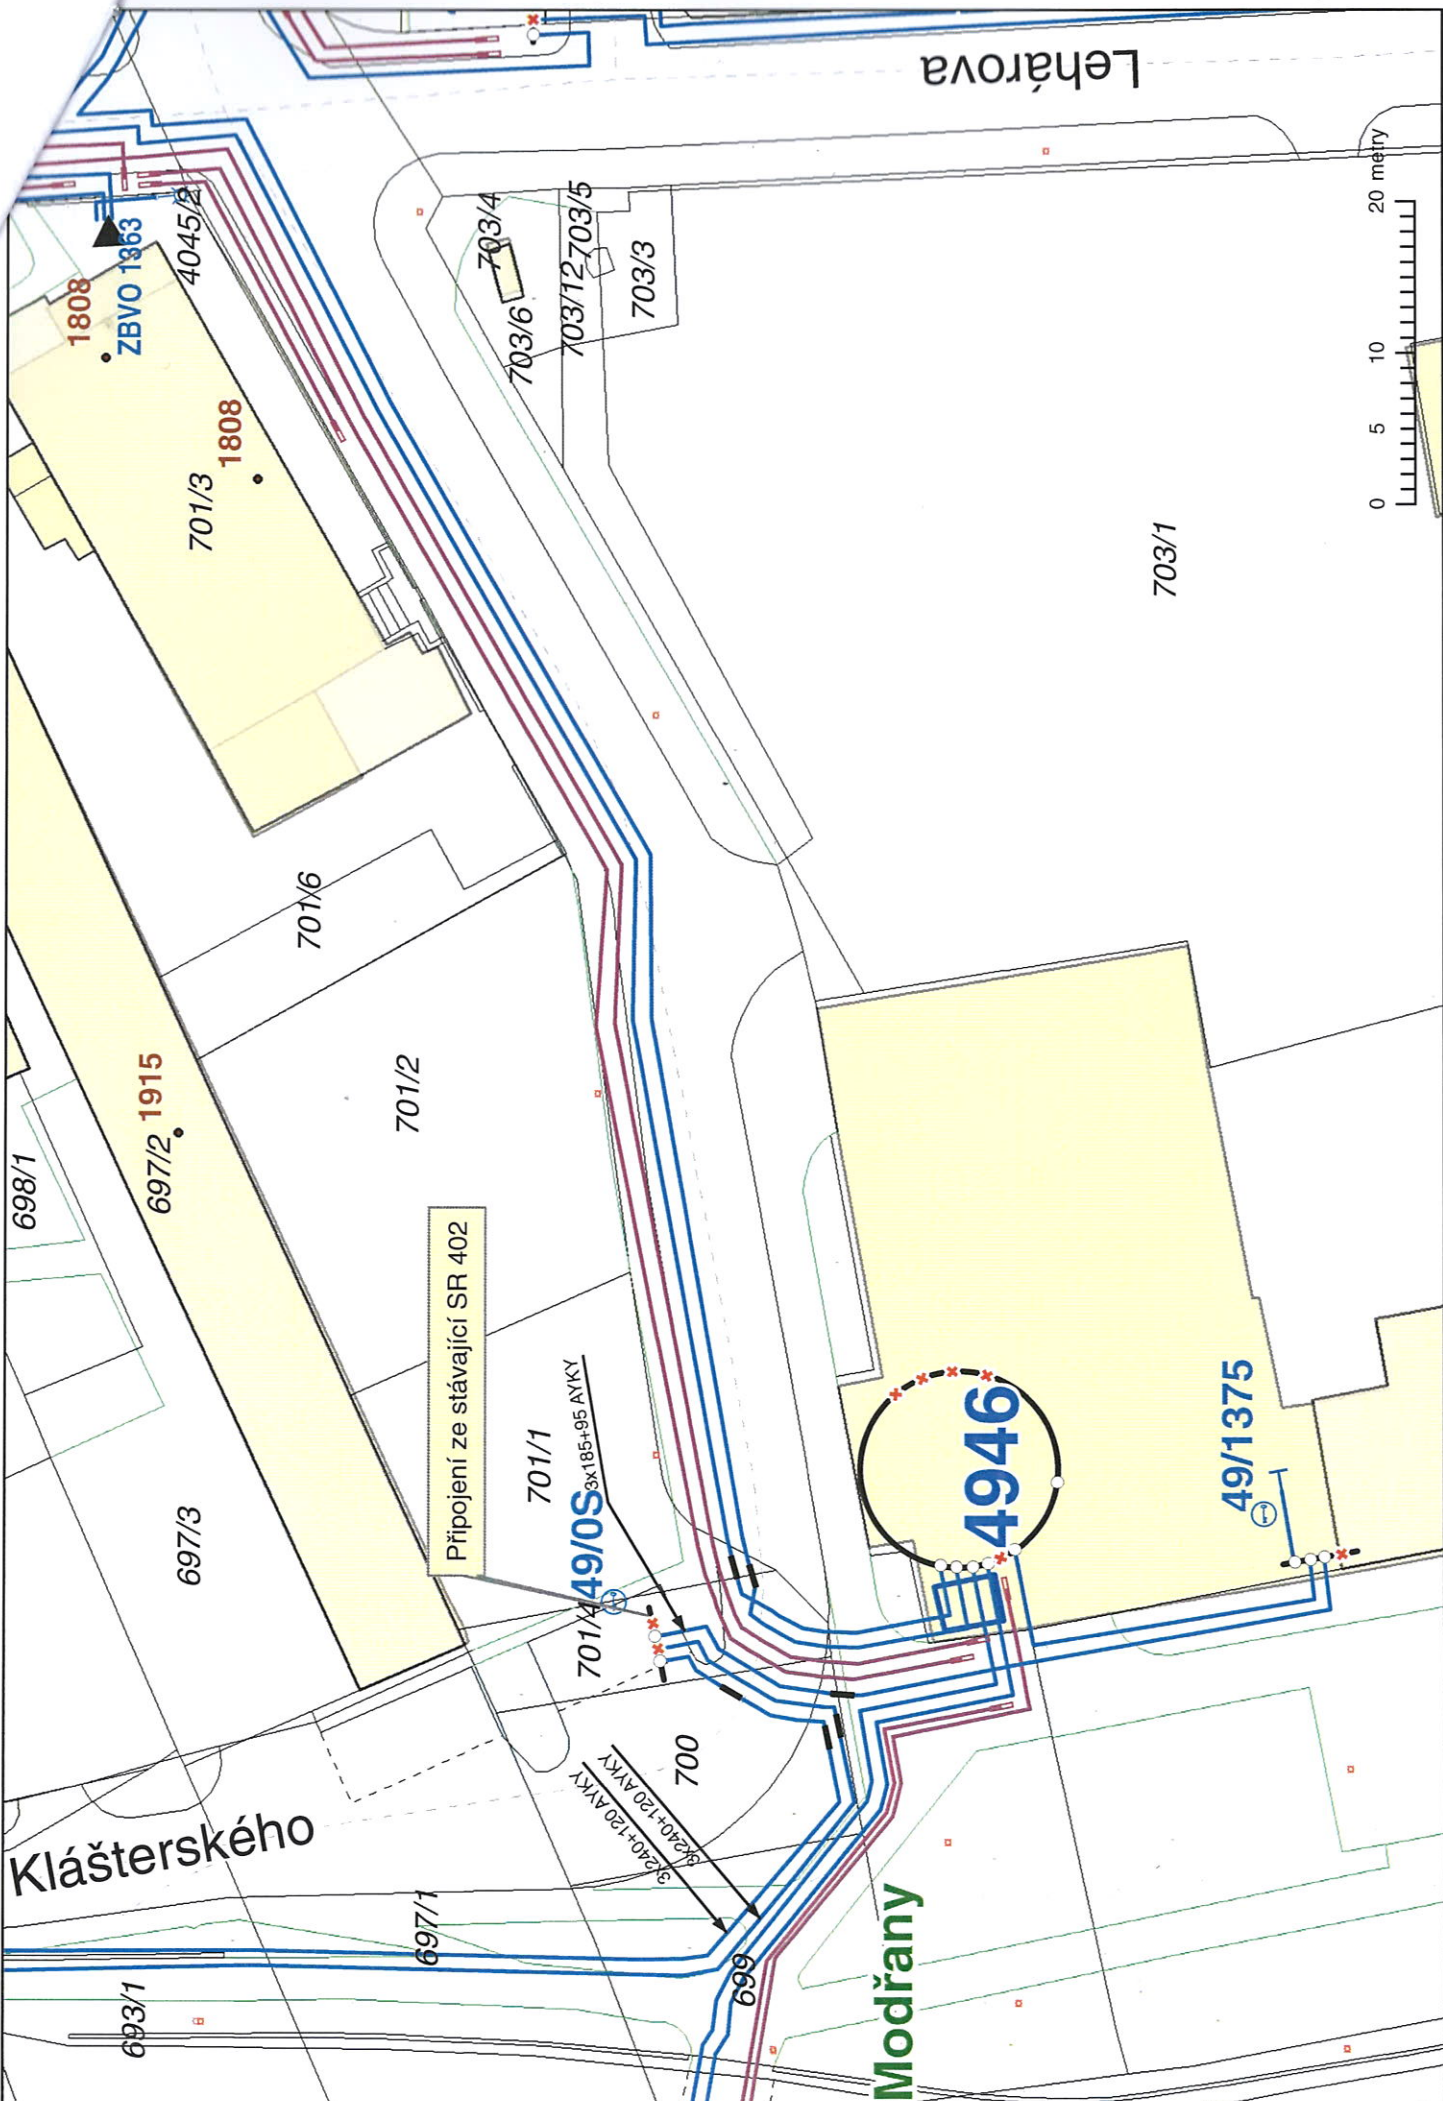

Lehárova



Klásterského

Modřany

Připojení ze stávající SR 402

4946

49/1375

701/3

1808

4045/2

1808

ZBVO 1363

703/4

703/6

703/12

703/5

703/3

703/1

701/6

701/2

698/1

697/2

1915

697/3

701/1

49/0S

3x240+120 AYKY

700

3x185+95 AYKY

697/1

693/1

699