


POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESY:

Elektro		Elektrický ohřev	
Napětí	400 V	Napětí	400 V
Proud (ventilátory a regulace)	10,8 A	Proud (ohřev)	8,7 A
Doporučené odjištění	3x 16A (char. C)	Doporučené jištění	3x 10A (char. B)
Typ a dimenze kabelů	viz schéma el. zapojení		
Zdravotní technika		Umístění odvodů kondenzátu viz rozměrový náčrsek se standardním sifonem	
Odvod kondenzátu počet	1		
Odvod kondenzátu průměr potrubí	DN32/40		
Tvorba kondenzátu (letní)	0,0 l/h		
Tvorba kondenzátu (zimní)	17,7 l/h		

VZT JEDNOTKA 1.1

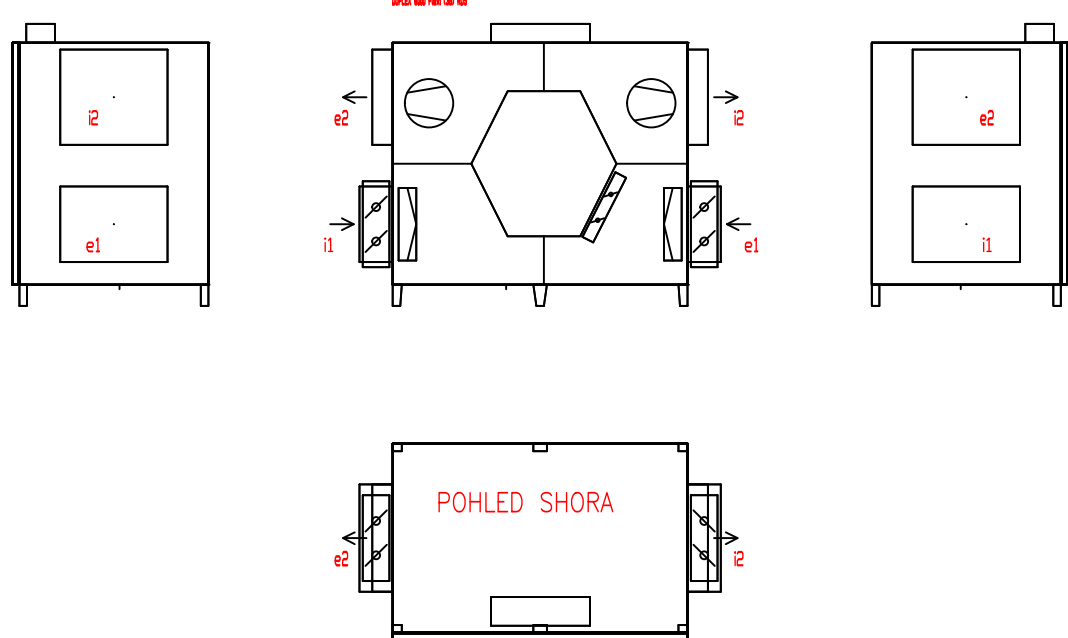

VZT JEDNOTKA 1.1

