


Typy rozvaděčů

RDH	Hlavní zalohovaný rozvaděč
RH	Hlavní rozvaděč
RC	Kompenzační rozvaděč
RV	Rozvaděč výtlahu
RP	Požární rozvaděč
RS	Obecný rozvaděč (světelný, zásuvkový)
RM	Technologický rozvaděč
RA	Rozvaděč MaR

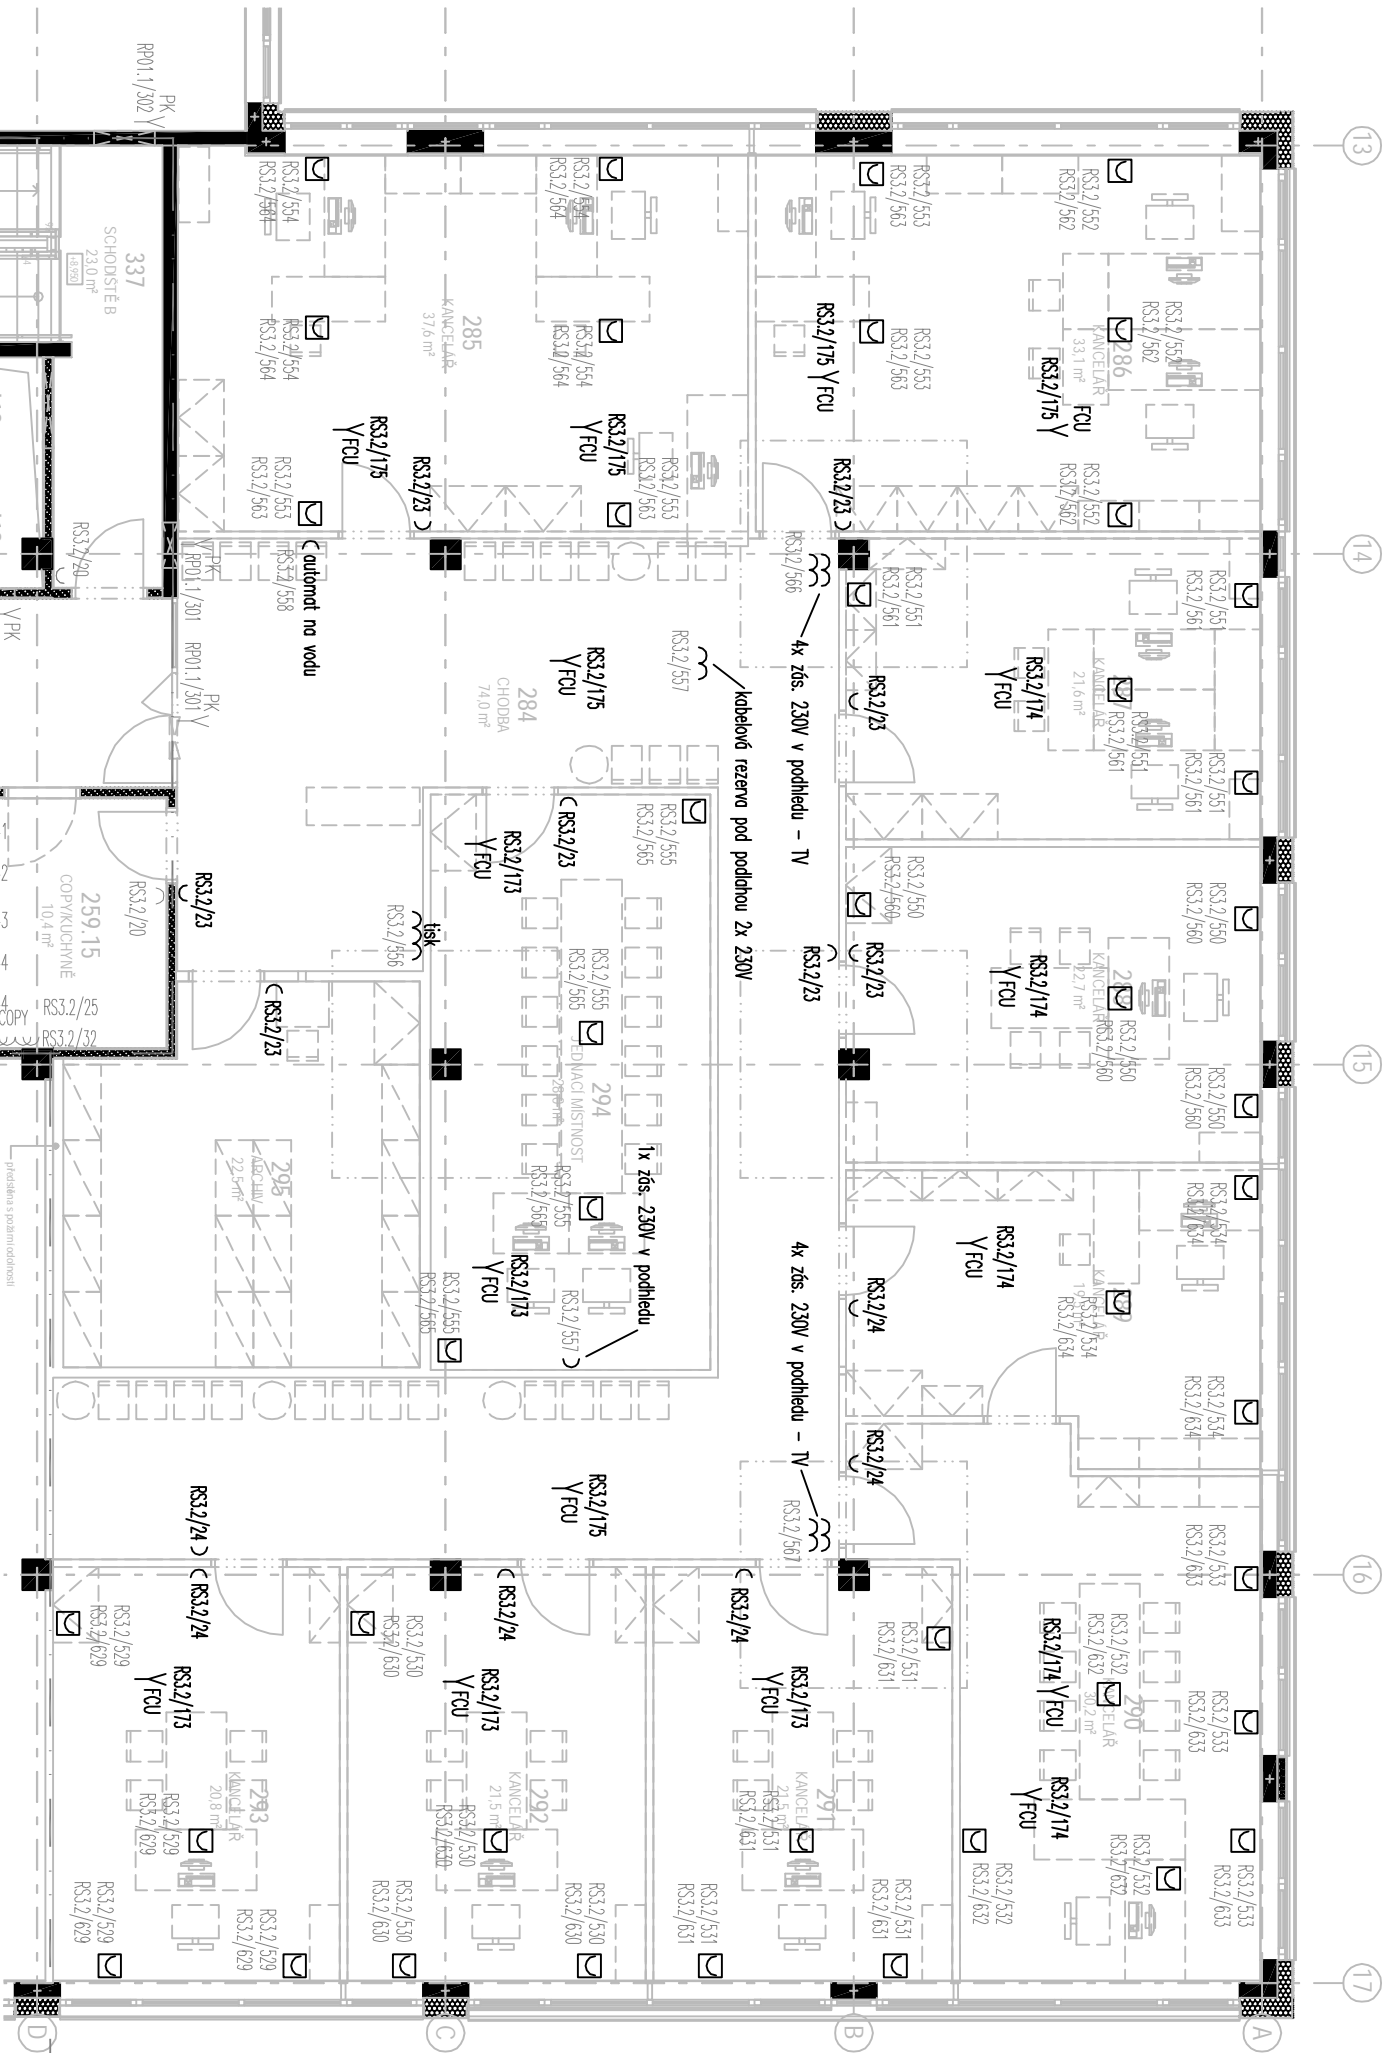

LEGENDA PRVKŮ:

[illegible]

POZNÁMKY:

Systém napětí 3NPE 230/400 V, TN-C-S.

Nedílnou součástí projektu je technická zpráva!

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

V technických místnostech a gastroprovozu bude provedeno doplňkové pospojování technických a venkovních prostorech budou mít krytí IP44.

KABELOVÉ TRASY:

Kabeľové rozvody od rozvodnice k jednotlivým koncovým prvkom budú vedeny v kabeľových žľaboch pod stropom, popí. v podhľadu, ďalej v podlahách, SDK konštrukciách a pod omítkou. h koncovým elementum povede kabeľ vždy kolmo.

UMÍSTOVÁNÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ:


Standardní výška zásuvek bude 250 mm osově od čisté podlahy.

Standardní výška vypínačů bude 1100 mm osové od čisté podlahy. V případě, že umístěn vypínačů do vertikálního rámečku bude tato výška na střed vrchního přístroje.

Koncové prvky vedle dveří budou umístěny 100 mm od obložek (150 mm od hrany dveří).

Část zásuvek je umístěna ve společných vícenásobných rámečcích s prvky ESL.

Pro umístění zásuvek v kancelářích a zasedacích místnostech budou použity podlahové krabice. V zázemí a na chodbách budou zásuvky umístěny pod omítkou na stěně. Zásuvky v technických místnostech a v garážích budou umístěny na povrchu.

BYV					
NOVA RADNICE ± 0.000 = 209.10 m. n.					
NAZEV A ADRESA STAVBY / Project name					
<div>RADNICE PRAHA 12 ODDELKOVÝ PROJEKT ODDELENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKU</div>					
AUTOR, ARCHITECT, GENERALNÍ PROJEKTANT / Author, Architect, General designer					
<div><div><p>LOXIA a.s. Pernáček 26, 120 00 Praha 2 IČ: 1420721, SITA s.r.l. E-mail: info@loxia.cz Místní úřad pro projektování a stavební inspekce, a.s. Vězeňská 10, 120 00 Praha 2 Místní úřad pro projektování a stavební inspekce, a.s. Vězeňská 10, 120 00 Praha 2</p></div><div>DATUM / Date:</div></div>					
SCHVÁLEL / Approved:		DATUM / Date:			
RADIKA / Stamp:					
INVESTOR / Investor					
<div>Městka část Praha 12 Gerešova Šilby 22/06 Vězeňská 10 + Kladný IČ: 00231151 IC: CZ0231151</div>		<div>12</div>			
SCHVÁLEL / Approved:		DATUM / Date:			
OBJEDNATEL / Client					
<div>GEOSSAN GROUP a.s. U Memotonicke 430 280 02 Kolín III IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522</div>				<div>5 gossan group</div>	
SCHVÁLEL / Approved:		DATUM / Date:			
STUPĚŇ / STAGE					
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESÍ / Part documentation - trades					
D. VYKRESOVA DOKUMENTACE E0. ELEKTRO - SILNOPROUD					
VYPRACOVÁNÍ / Designed by					
ELEFERO s.r.o.		KONTROLA / Checked	DOZKOVÁNÍ / Supervised by		
Martin Bedánek		Martin Bedánek			
VIA Zvolenek					
OBSAH / Content					
PUDBORYS 3.NP - TECHNOLOGIE					
návrhový štáb		INDEX			
1:100					
DATUM / Date		RM53			
D		Case Part			
01		Stavění objekt Building object			
E0		Průběh Discipline			
F		Zobrazení View			
30.2.C		Rozšíření Resolution			
		0			